






# JNC SERIES JNC 1650M

**GAS NATURAL / BIOGÁS / GLP**  
Potencia de salida continua de 1320 kW - 7/24 sin parar



## INFORMACIÓN GENERAL DEL GENERADOR

Generador	Frecuencia	Voltaje	Factor De Potencia	Velocidad	Motor Diésel		Alternador			Tipo De	Tipo De Salida Del Generador			
Modelo	Hz	V	Cos Q	Rpm	Marca	Serie	Modelo	Marca	Serie	Modelo	Operación	kVA	kW	A
JNC 1650M	50	6,3	0.8	1500	MAN HND	CHG	622V16		LSA	52.2 XL65	Continua	1.650	1.320	2.384
JNC 1650M	60	6,6	0.8	1800						52.2 VL55	Continua	1.650	1.320	2.384

- Motores diésel con tecnología avanzada y alta calidad
- Alternadores con tecnología avanzada y alta Calidad
- Bajas emisiones de escape
- Panel de control adecuado para aplicaciones flexibles
- Diseño compacto patentado y cabina insonorizada
- Bajo costo operativo, adecuado para servicio pesado
- Durabilidad, nivel de ruido bajo

- Radiador para temperaturas tropicales de 50 °C, Soporte de Producto de Primera Clase
- Filtro de combustible con separador de agua y partículas
- Bajo consumo de combustible, baja consumo de aceite
- Servicio técnico y soporte de mantenimiento global
- Amplia gama de piezas de repuesto asequibles
- Tecnología confiable de alta calidad
- Experiencia de medio siglo en la fabricación de generadores

### POTENCIA EN ESPERA - STAND BY POWER RATING (ESP):

ESP se aplica para suministrar energía de emergencia durante la duración de la interrupción del suministro de energía eléctrica principal. No se dispone de capacidad de sobrecarga para esta clasificación. En ninguna circunstancia se permite que un motor funcione en paralelo con la red eléctrica pública en la clasificación de Potencia en Espera. Esta clasificación debe aplicarse cuando se dispone de suministro eléctrico confiable. Un motor clasificado como Potencia en Espera debe dimensionarse para un factor de carga promedio máximo del 70% y 200 horas de funcionamiento al año. Esto incluye menos de 25 horas al año a la clasificación de Potencia en Espera. Las clasificaciones de Potencia en Espera nunca deben aplicarse excepto en verdaderas interrupciones de energía de emergencia. Las interrupciones de energía negociadas con una empresa de servicios públicos no se consideran una emergencia.

### CLASIFICACIÓN DE POTENCIA PRINCIPAL - (PRP):

Se aplica para suministrar energía eléctrica en lugar de la energía comprada comercialmente. Las aplicaciones de Potencia Principal deben estar en una de las dos siguientes categorías:

#### POTENCIA PRINCIPAL DE FUNCIONAMIENTO POR TIEMPO ILIMITADO (ULTP):

La Potencia Principal (PRP) está disponible durante un número ilimitado de horas al año en una aplicación de carga variable. La carga variable no debe exceder un promedio del 70% de la clasificación de Potencia Principal durante cualquier período operativo de 250 horas. El tiempo total de operación al 100% de la Potencia Principal no debe exceder las 500 horas por año. Se dispone de una capacidad de sobrecarga del 10% durante un período de 1 hora dentro de un período de operación de 12 horas. El tiempo total de operación a la potencia de sobrecarga del 10% no debe exceder las 25 horas por año

#### POTENCIA PRINCIPAL DE FUNCIONAMIENTO POR TIEMPO LIMITADO (LTP):

La Potencia Principal de Tiempo Limitado (LTP) está disponible durante un número limitado de horas en una aplicación sin carga variable. Está destinada para su uso en situaciones donde se han contratado cortes de energía, como en la reducción de energía de la red eléctrica. Los motores pueden operarse en paralelo con la red eléctrica pública hasta 750 horas por año a niveles de potencia que nunca deben exceder la clasificación de Potencia Principal. El cliente debe tener en cuenta, sin embargo, que la vida útil de cualquier motor se reducirá debido a esta operación constante a carga alta.


### CLASIFICACIÓN DE POTENCIA CONTINUA (COP):

COP es la potencia que el motor puede seguir utilizando bajo la velocidad prescrita y las condiciones ambientales especificadas en el período normal de mantenimiento estipulado en la planta de fabricación. Y la Potencia Continua se aplica para suministrar energía eléctrica constante al 100% de carga durante un número ilimitado de horas al año. No se dispone de capacidad de sobrecarga para esta clasificación.

**PRESTE ATENCIÓN A LOS PUNTOS A CONTINUACIÓN AL SELECCIONAR Y UTILIZAR EL GENERADOR**




- \* Los generadores pueden funcionar con Potencia Continua al 70% del valor de la Potencia Principal solo si se realizan todos los mantenimientos a tiempo con repuestos originales y aceites de alta calidad recomendados por el fabricante.
- \* Los generadores no deben operar por debajo del 50% del valor de la Potencia Principal. En tal caso, el motor consumirá excesivo aceite y, eventualmente, sufrirá daños irreparables.
- \* Si su necesidad es de 1000 kVA o más, debería preferir sistemas sincrónicos con 2-3 generadores con respaldo en caso de falla y envejecimiento simultáneo.
- \* Estos puntos le proporcionarán ventajas al comprar y operar el generador.

**DIMENSIONES Y DIBUJOS TÉCNICOS DEL GENERADOR**

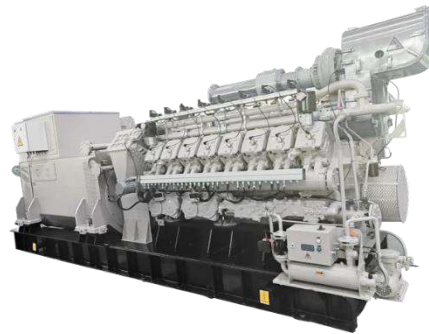

VALORES		GENERADOR ABIERTO	GENERADOR EN CÁPSULA
ANCHO	mm	1600	2348
LONGITUD	mm	5000	12031
ALTURA	mm	2250	2695
PESO (NETO)	Kg	14600	19600

**DIBUJOS TÉCNICOS DEL GENERADOR**

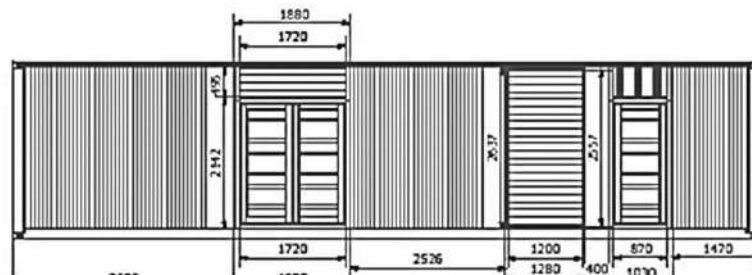



**JNC SERIES**  
**JNC 1650M**

**GAS NATURAL / BIOGÁS / GLP**  
**Potencia de salida continua de 1320 kW - 7/24 sin parar**

## ACERCA DE MAN-HND

El motor de gas HND, basado en la tecnología con licencia de la empresa MWM (Alemania), comenzó a producir motores diésel de la serie MWM 234, que incluye los tipos L6, V6, V8 y V12, así como los motores diésel de la serie MWM604BL6 y los motores diésel de la serie TBD620, que abarcan los tipos L6, V8, V12 y V16.

En 2007, HND obtuvo la licencia para fabricar los motores L16/24 y L21/31 de la empresa MAN B&W Co., y comenzó la producción en masa en 2008. En la actualidad, la potencia de los motores diésel oscila entre 110 kW y 2336 kW.

Componentes como el bloque del motor, el cigüeñal, el pistón, la biela, el motor de arranque y los pernos son todos importados de Alemania. Las válvulas, los turbocompresores y el alternador de carga se importan de los Estados Unidos.

El diseño del motor, el desarrollo de componentes y la validación completa de las pruebas provienen de AVL, una famosa empresa consultora de tecnología de motores en el mundo, con sede en Austria.

### EQUIPAMIENTO ESTANDAR

#### MOTOR Y BLOQUE:

Hierro fundido nodular con una resistencia a la tracción que puede alcanzar los 120 kgf/m<sup>2</sup>, y cuenta con una buena tenacidad.

El cuerpo del motor y la culata están fabricados con hierro fundido nodular. Posee una fuerte capacidad para soportar carga mecánica. La forma globular del grafito tiene un menor efecto de agrietamiento en la matriz metálica, lo que permite que la resistencia del hierro fundido alcance el 70 ~ 90% de la resistencia de la estructura de la matriz. La resistencia a la tracción puede alcanzar los 120 kgf/m<sup>2</sup> y cuenta con una buena tenacidad.

#### PARTES MÓVILES:

Acero de aleación 42CrMoA. Mejora la vida útil de las partes móviles hasta alcanzar las 100,000 horas.

El cigüeñal(Crankshaft), árbol de levas(camshaft) y otras piezas móviles están fabricados en acero de aleación 42CrMoA. Tiene un límite de fatiga más alto y resistencia a múltiples impactos después del tratamiento, buena tenacidad al impacto y destacada resistencia al desgaste. Se adoptará la forja completa para conservar el estado natural interno del metal, mejorando significativamente la resistencia del cigüeñal y reforzando la resistencia al desgaste mediante un tratamiento térmico especial. Este cigüeñal tendrá un aumento de más del 20% en resistencia, mejorando la vida útil de las piezas móviles hasta alcanzar las 100,000 horas.

#### VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, ASIENTOS DE VÁLVULA:

MAERKISCHES WERK GMBH  
Fabricado en Alemania

El motor de gas HND utiliza válvulas de admisión y escape originales importadas de Alemania, así como asientos de válvula de la empresa MAERKISCHES WERK GMBH. La vida útil de las válvulas de admisión y escape, así como de los asientos de válvula de los motores de gas HND, es considerablemente más larga que la de productos nacionales similares. Se emplea la tecnología patentada de válvula de aire rotativa en el ajuste entre la válvula de admisión y escape y sus asientos de válvula. Durante el funcionamiento del motor, las válvulas y los asientos de válvula se rectifican continuamente, manteniendo ajustada la superficie de sellado entre ambos. Esto duplicará la vida útil de las válvulas y evitará la "pre-ignición" y "post-ignición" en los motores de gas.

#### SISTEMA DE GAS (GLP):

DUNGS - Fabricado en Alemania

El sistema de gas (GLP) incluye válvulas reductoras de presión, válvulas electromagnéticas de cierre, válvulas manuales de cierre, filtros y otros equipos que se instalan según el proyecto específico. Las válvulas principales del sistema de transmisión de gas utilizan productos originales de la marca alemana DUNGS. DUNGS cuenta con controles combinados Multiblock y Gas Bloc sometidos a pruebas de vibración según el Estándar Militar de EE. UU. MIL-STD-810G/31. Brinda soporte a nivel mundial a través de sucursales y subsidiarias de DUNGS en más de 50 países.

#### TURBOCOMPRESORES:

El motor de gas HND está equipado con dos turbocompresores originales importados de la serie ABB TPS para proporcionar una potencia sólida al motor.

#### SISTEMA DE MONITOREO:

Woodward PG+

#### CONTROLADOR DE ENCENDIDO:

Woodward PG

#### SISTEMA DE CONTROL DE RELACIÓN AIRE-COMBUSTIBLE:

Woodward

#### SISTEMA DE CONTROL DE DETONACIÓN( KNOCK):

Woodward



**JNC SERIES**  
**JNC 1650M**

**GAS NATURAL / BIOGÁS / GLP**  
Potencia de salida continua de 1320 kW - 7/24 sin parar

## JCB ENERGY MAN-HND

### CALIFICACIONES

Potencia Eléctrica (Continua)	kW	1500
Producción Térmica (Continua)	kW	1791
Eficiencia Eléctrica	%	38.8%
Eficiencia Térmica	%	45.5%
Eficiencia Total	%	84%

### LISTA DE PARÁMETROS TÉCNICOS DEL MOTOR

Modelo		CHG622V16
Potencia nominal (Continua)	kW	1575
Pérdida de calor	MJ/kWh	9.003
Cantidad de cilindros	PCS	16
Diámetro del cilindro	mm	170
Carrera	mm	215
Desplazamiento	L	78,04
Velocidad	rpm	1500
Relación de compresión		12:1
Presión media efectiva	MPa	1,62
Velocidad media del pistón	m/s	10,75
Cantidad de aceite	m3 (kg)	0.28(240)
Cantidad de agua de refrigeración	m3 (kg)	0.18(180)
Dimensiones (L*A*A)	mm	3495×1600×2400
Peso en seco	kg	7880
Peso con aceite	kg	8300
Momento de inercia de un área (volante)	kgm <sup>2</sup>	11,35
Dirección de rotación		Counter clockwise (CCW)
Volante		SAE21
EMC (Sistema de control electromagnético)		N (By VDE0857)
Arrancador	kW	2×13 @DC24V

### Datos de AIRE DE COMBUSTIÓN Y ESCAPE PARA MOTOR

Temperatura de Escape	°C	≤580
Temperatura Máxima de Escape	°C	620
Flujo de Escape (incluyendo H2O)	kg/h	8087
Cantidad de Escape (incluyendo H2O)	Nm3/h	6434
Presión Máxima de Retroceso de Escape	kPa	2,50
Diámetro de Brida de Escape	mm	250
Flujo de Aire de Combustión	kg/h	7790
Cantidad de Aire de Combustión	Nm3/h	6039
Presión Máxima de Aire Antes del Filtro de Aire	kPa	2,50



**JNC SERIES**  
**JNC 1650M**

**GAS NATURAL / BIOGÁS / GLP**  
Potencia de salida continua de 1320 kW - 7/24 sin parar

## JCB ENERGY MAN-HND

### DATOS DE CONSUMO DE GAS

Potencia eléctrica de salida	kW	1000
Rango de presión de gas permitido	kPa	≥3
Tipo de gas		Natural gas
CH4	%	≥80
Presión mínima de gas con aire después del turbocargador	kPa	30-50
Rango permitido de fluctuación de presión de gas	±%	5
Fluctuación máxima de presión de gas	kPa/sec	1/60
Consumo de gas	MJ/kWh	9.454
Tubería de admisión de gas	mm	150

### PARÁMETROS TÉCNICOS DEL SISTEMA DE ACEITE LUBRICANTE DEL MOTOR

Volumen del sistema de aceite lubricante	Nm3	0.28
Temperatura máxima del aceite	°C	95
Tasa de consumo de aceite	g/kWh	≤0.35
Diámetro de la tubería de llenado de aceite lubricante	mm	25
Diámetro de la tubería de drenaje de aceite lubricante	mm	15

### PARÁMETROS TÉCNICOS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR

Flujo de agua del revestimiento del cilindro del motor	m3/h	100
Flujo de agua del intercooler	m3/h	100
Diferencia de temperatura del agua del revestimiento del cilindro (E/S)	°C	7-12
Diferencia de temperatura del agua del intercooler (E/S)	°C	3-5
Temperatura máxima del agua del revestimiento del cilindro	°C	90
Tubería de entrada de agua del revestimiento del cilindro	DN/PN	DN80/PN16
Tubería de salida de agua del revestimiento del cilindro	DN/PN	DN65/PN16
Tubería de entrada/salida de agua del intercooler	DN/PN	DN65/PN16
Presión de agua a alta temperatura	MPa	0.3
Presión de agua a baja temperatura	MPa	0.20

### DATOS DE CÁLCULO PARA EL RADIADOR REMOTO Y LA BOMBA DE AGUA

Disipación de calor en la parte de alta temperatura	kw	989
Disipación de calor en la parte de baja temperatura	kw	256
Temperatura ambiente	°C	40
Agua de alta temperatura	°C	78 to 69.5
Agua de baja temperatura (E/S)	°C	42 to 45.7
Tasa de flujo de la bomba de alta temperatura	m3/h	100
Tasa de flujo de la bomba de baja temperatura	m3/h	100

**JCB ENERGY MAN-HND**

**Datos de emisiones del motor**

NOx (5%O2)	mg/Nm3	≤500
CO (5%O2)	mg/Nm3	≤1006
HC (5%O2)	mg/Nm3	≤132.7
O2	%	8
proporción de exceso de aire	λ	1,50

**REQUISITOS DE CALIDAD DEL GAS PARA MOTORES**

CH4	≥	80%
Tasa de cambio de concentración	≤	2%/30s
Presión del gas	≥	5kPa
Rango de masa del gas	≤	2%/min
H2s	≤	20mg/Nm3
Todo el azufre	≤	20mg/Nm3
Partícula sólida	≤	5µm and 30mg/m3


**LISTA DE BALANCE TÉRMICO DE GRUPO ELECTRÓGENO**

Energía del gas	kW	2207	2961	3303	3618	3939
Potencia eléctrica	kW	750				
Eficiencia eléctrica	%	33.98%	35.46%	36.33%	37.31%	38.08%
Temperatura térmica del revestimiento del cilindro	kW	594	774	855	915	989
Eficiencia térmica de la línea de agua	%	26.90%	26.13%	25.87%	25.30%	25.10%
Temperatura térmica de los gases de escape	kW	404	570	649	717	802
Eficiencia térmica de los gases de escape	/	18.31%	19.25%	19.66%	19.82%	20.37%
Eficiencia térmica	/	45.21%	45.38%	45.53	45.12%	45.47%
Eficiencia total	/	79.19%	80.84%	81.86	82.43%	83.55%

**PARÁMETROS DE CÁLCULO DE VIBRACIÓN TORSIONAL**

Potencia	Velocidad de rotación		Longitud de la biela	Muñón principal	Muñón del pasador del cigüeñal	Resistencia a la tracción del cigüeñal
1080 kW	1500 rpm		360 mm	170 mm	130 mm	55 MPa
Diámetro del cilindro (d)	Longitud de carrera (s)	Longitud de carrera	Eficiencia de par	Masa recíproca de un solo cilindro (m)	Relación biela-cigüeñal (λ)	Ángulo de disposición del cilindro (v)
170 mm	215 mm	4	0,89	15.24 kg	0.2986	90°
Orden de Encendido	A1-A7-B4-B6-A4-B8-A2-A8-B3-B5-A3-A5-B2-A6-B1-B7					

Rigidez Torsional	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
MNm/rad	10,40	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95	11,49

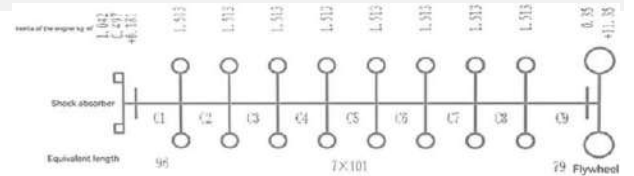

### Alertas del Módulo de Control

**Malfunción de Parada de Emergencia**  
**Frecuencia Alta del Generador**  
**Frecuencia Baja del Generador, Carga baja**  
**Sobrecorriente, Corriente Desbalanceada**  
**Voltaje Bajo del Generador**  
**Error de secuencia de fases**  
**Sobrecarga, Sensor de Temperatura Roto**  
**Nivel Bajo de Agua (Opcional)**  
**Presión Baja de Aceite, Potencia Inversa**  
**Temperatura Baja del Agua**

**Error de arranque, error de parada**  
**Error de captación magnética**  
**Error de carga del alternador**  
**Carga Desequilibrada**  
**Alarma de tiempo de mantenimiento**  
**Baja Velocidad, Alta Velocidad**  
**Cable del sensor de aceite roto**  
**Alta Temperatura de Aceite (Opcional)**  
**Bajo Nivel de Combustible (Opcional), Alto**  
**Voltaje de Batería**  
**Baja tensión de la batería, alta temperatura del**  
**agua**  
**Errores en el Bus Electrónico (ECU)**

### ESPECIFICACIONES DEL PANEL DE CONTROL



- Panel de acero con pintura en polvo y puerta con cerradura
- ATS (Panel de Transferencia Automática) Opcional
- Módulo de Control
- Cargador de Batería
- Botón de Parada de Emergencia
- Bloques de terminals
- Terminal de Salida de Carga
- Interruptores Magnetotérmicos de Protección del Sistema (MSBs)
- Circuit Breaker-Optional
- LCD Screen
- Control Relays
- Backlit, 128x64 Pixels

### Parámetros Técnicos del Módulo de Control

Marca	JCB ENERGY/Fortrust JV	Modelo	6120 D Version
Dimensiones	221mmx152mmx56.8mm	Clase de Protección	IP65 From the Front
Peso	800 gr.	Condiciones Ambientales	2000 meters above sea level
Humedad Ambiente	Max. %90.	Temperatura Ambiente	-20°C to +70°C
Voltaje de Suministro de Batería de CC	8 - 32 V	Medición de Voltaje de la Batería	8 - 32 V
Frecuencia de Red	5 - 99,9 Hz	Medición de Voltaje de la Red Eléctrica	3 - 300 V phase -Neutral, 5 - 99,9 Hz
Medición de Voltaje del Generador	3 - 300 V	Frecuencia del Generador	5 - 99,9 Hz
Transformador de Corriente Secundario	5A	Período de Funcionamiento	Continuous
Medición de Voltaje del Alternador de Carga	8 - 32 V	Excitación del Alternador de Carga	210mA &12V, 105mA &24V Nominal 2.5W
Interfaz de Comunicación	RS-232	Medición de Sensor Analógico	0 - 1300ohm
Salida de Relé de Contactor del Generador	5A & 250V	Salida de Relé del Contactor de la Red Eléctrica	5A & 250V
Salidas de Transistor Solenoide	1A with DC Supply	Salidas de Transistor de Arranque	1A with DC Supply
Salidas de Transistor Configurables-3	1A with DC Supply	Salidas de Transistor Configurables-4	1A with DC Supply



## FUNCIONES DEL MÓDULO DE CONTROL

Control del Nivel de Voltaje de la Red Eléctrica	Control del Nivel de Voltaje del Generador	Protecciones para generadores trifásicos	Función AMF trifásica	Sirena de Alarma
Control del Nivel de Frecuencia de la Red Eléctrica	Control del Nivel de Frecuencia del Generador	- Alta / Baja Tensión	- Alta / Baja Frecuencia	Control del Termostato del Tubo Calefactor
Control de Opciones de Operación del Motor	Control del Nivel de Corriente del Generador	- Alta / Baja Frecuencia	- Alta / Baja Tensión	Modbus y SNMP
Control de Opciones de Parada del Motor	Control del Nivel de Polvo del Generador	- Asimetría Corriente / Tensión	- Alta / Baja Temperatura del Agua	Horas de Trabajo
Control del Nivel de Velocidad del Motor (RPM)	Control de Programación y Tiempo de Trabajo del Generador	- Sobrecorriente / Sobrecarga	- Alta / Baja Carga	Fuga a Tierra
Tiempos de Opciones de Voltaje de la Batería	Controladores de Presión de Aceite	Control de sobrecalentamiento	Red, generador Control ATS	Módem Analógico
Verificar los Tiempos de Mantenimiento del Motor	Entradas y Salidas Analógicas Configurables	1 Fase o 3 Fases, Selección de Fase	Visualización de Red, Tensión, Frecuencia	Ethernet, USB, RS232, RS485
Interfaces de Comunicación GPRS, GSM	Mantener Registros de Errores de Eventos Pasados	Ajuste de parámetros a través del módulo de control	Ajuste de parámetros por ordenador	Alarma / Paro de Protección Seleccionable
Velocidad del Motor, Voltaje, Ganancia	Entradas y Salidas Digitales Configurables y Programables	Temperatura del agua Corriente y frecuencia	Horas de funcionamiento Secuencia de fases	Voltaje de la Batería Presión de Aceite

## ESPECIFICACIONES DE LA CARCASA INSONORIZADA Y DEL BASTIDOR (CHASIS)



- Diseño y color especiales y registrados de JCB Energy
- Calidad A1 DKP / HRU / Acero galvanizado
- Torsión sensible en plegadora automática
- Corte delicado en punzonadora automática y banco láser
- Soldadura sensible en banco de soldadura robotizada
- Limpieza química con nanotecnología antes de pintar
- Pintura robotizada con pintura en polvo electrostática
- Secado y estabilización en hornos de 200 °C
- Prueba de sal de 1500 horas
- Aislamiento de Lana de Vidrio, Material Clase A1 - 50/+500 °C
- Revestimiento especial sobre lana de vidrio
- Mejor Nivel Sonoro (en Dba)
- Pruebas de Temperatura
- Accesorios Anticorrosión
- Conectores y prensaestopas de salida de cables
- Botón de parada de emergencia
- Indicador del nivel de combustible
- Tapón de Drenaje de Combustible
- Registros de Entrada y Retorno de Combustible
- Prueba de Permeabilidad del Tanque de Combustible
- Caucho Montado al Vacío
- Burletes de Alta Calidad
- Amortiguadores de Alta Calidad
- Tapón de Llenado de Combustible (con ventilación)
- Equipo de Elevación y Transporte
- Silenciadores de escape internos (Silenciadores)
- Silenciadores de escape externos (silenciadores)
- Tapón de llenado de agua del radiador
- Tanque de Combustible Diario, Tanque de Combustible Externo

**PRODUCTOS ESPECIALES / NO NORMALIZADOS**

Sistemas Sincronizados	Generadores - con Remolque	Generadores de Corriente Continua (CC)
Sistemas SCADA	Voltaje Medio - MV (Media Tensión)	Alto Voltaje - HV (Alta Tensión)
Sistemas Móviles	Generadores Clase IP44-IP54	Centrales Eléctricas
Torres de Iluminación	Máquinas de Soldar	Sistemas de Trigeneración
Generadores de Unidad de Energía en Tierra	Generador de Gas Natural	Generador de Biogás
Generadores de Alta Frecuencia	Generadores Marinos	Carcasa Súper Silenciosa
Generadores de Velocidad Variable	Generadores Dobles	Estabilizadores Automáticos de Voltaje
Sistemas de Cogeneración	Generador de Gas Licuado de Petróleo (GLP)	Montacargas Eléctricos y Diésel
HFO Generator (Heavy Fuel Oil Generator): Generador de Combustible Pesado		

**CHG622V16**

Electrical power : 1500kW

Thermal output : 1791kW

Electrical efficiency : >38.08 %

Thermal efficiency: > 45.47 %


Total efficiency: > 84.85 %

Gas consumption : 395.2 (Hu = 35.88MJ/m3)

Oil consumption rate: ≤0.35 g/kWh

First Overhaul / Maintenance : 64000H/500H

NOx (5%O2) : ≤500 mg/Nm3

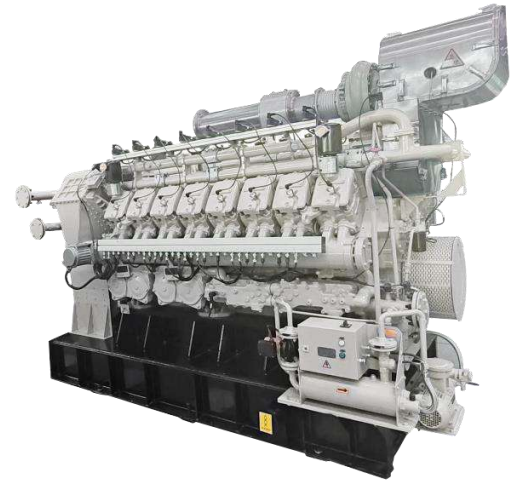

**RECOMENDACION DE ACEITE**

HDAX 5100 Aceite de motor de gas sin cenizas - SAE 40

HDAX 5200 Gasóleo bajo en cenizas - SAE 40

HDAX 7200 Gasóleo bajo en cenizas - SAE 40

**DETALLE DEL GAS**

GAS NATURAL = METANO (MARSH)

BIOGAS = %50 METANO (MARSH)

GLP = PROPANO+ BUTANO

# Nuestros Certificados De Calidad

**Certificate of Registration** 

This is to certify that the Quality Management System of

**JCBENERGY**

**JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY**  
 CALLE DE TRESPADERNE, NUM 7 PLANTA 3, PUERTA C 28042 MADRID - (MADRID), SPAIN

is in accordance with the requirements of the following standard

**ISO 9001:2015**  
 (Quality Management System)

**SCOPE**

MANUFACTURING, SALES AND SERVICE OF GENERATOR AND GENERATOR COMPLEMENTS, WATER PUMP, FORKLIFT, UPS, REGULATOR, CONVERTERS, SHUTTER POWER SUPPLIES  
 (IAF Code: 18,19)

Certificate Number: 251622813422

Initial Registration Date: 25-Oct-2023  
 1<sup>st</sup> Surveillance Date: 25-Sep-2024  
 2<sup>nd</sup> Surveillance Date: 25-Sep-2025  
 Certificate Expiry Date: 24-Oct-2028

To verify certificate, visit at:  
[www.arscert.com](http://www.arscert.com)  
[info@arscert.com](mailto:info@arscert.com)  
<https://www.iafcertsearch.org/>

Issued by ARS Assessment Private Limited  
  
 Managing Director



IAF Address: 471, North Centre Dr, STE 202, Norfolk, VA 23502, United States of America  
 This certificate is issued in accordance with the requirements of the standard as published by the International Organization for Standardization (ISO). The certificate holder is not responsible for the accuracy of the information provided in this certificate. The certificate holder is not responsible for the accuracy of the information provided in this certificate. The certificate holder is not responsible for the accuracy of the information provided in this certificate.

**Certificate of Registration** 

This is to certify that the Environmental Management System of

**JCBENERGY**

**JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY**  
 CALLE DE TRESPADERNE, NUM 7 PLANTA 3, PUERTA C 28042 MADRID - (MADRID), SPAIN

is in accordance with the requirements of the following standard

**ISO 14001:2015**  
 (Environmental Management System)

**SCOPE**

MANUFACTURING, SALES AND SERVICE OF GENERATOR AND GENERATOR COMPLEMENTS, WATER PUMP, FORKLIFT, UPS, REGULATOR, CONVERTERS, SHUTTER POWER SUPPLIES  
 (IAF Code: 18,19)

Certificate Number: 251622820423

Initial Registration Date: 25-Oct-2023  
 1<sup>st</sup> Surveillance Date: 25-Sep-2024  
 2<sup>nd</sup> Surveillance Date: 25-Sep-2025  
 Certificate Expiry Date: 24-Oct-2028

To verify certificate, visit at:  
[www.arscert.com](http://www.arscert.com)  
[info@arscert.com](mailto:info@arscert.com)  
<https://www.iafcertsearch.org/>

Issued by ARS Assessment Private Limited  
  
 Managing Director



IAF Address: 471, North Centre Dr, STE 202, Norfolk, VA 23502, United States of America  
 This certificate is issued in accordance with the requirements of the standard as published by the International Organization for Standardization (ISO). The certificate holder is not responsible for the accuracy of the information provided in this certificate. The certificate holder is not responsible for the accuracy of the information provided in this certificate. The certificate holder is not responsible for the accuracy of the information provided in this certificate.

**CERTIFICATE OF REGISTRATION** 

This is to certify that the Management System of

**JCBENERGY**

**JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY**  
 CALLE DE TRESPADERNE, NUM 7 PLANTA 3, PUERTA C 28042 MADRID - (MADRID), SPAIN

is in accordance with the requirements of the following standard

**ISO 27001:2013**  
 (Information Security Management System)

**SCOPE OF CERTIFICATION**


PROTECTION OF RECORDS AND INFORMATION ASSETS IN MANUFACTURING, SALES AND SERVICE OF GENERATOR AND GENERATOR COMPLEMENTS, WATER PUMP, FORKLIFT, UPS, REGULATOR, CONVERTERS, SHUTTER POWER SUPPLIES

Certificate Number: QCAS-JCB-23-05158813

Initial Certification Date: 25 Oct 2023      Date of Expiry: 24 Oct 2028  
 1st Surveillance Date: 25 Sep 2024      2nd Surveillance Date: 25 Sep 2025

Verify the Certificate: <https://gaafs.us/site/search/>

Issued by QCAS Certifications Inc.  
  
 Managing Director

QCAS Address: 10000, Regency Center, 10000, Regency Center, D.C. 20002  
 This certificate is issued in accordance with the requirements of the standard as published by the International Organization for Standardization (ISO). The certificate holder is not responsible for the accuracy of the information provided in this certificate. The certificate holder is not responsible for the accuracy of the information provided in this certificate. The certificate holder is not responsible for the accuracy of the information provided in this certificate.

**Certificate of Registration** 

This is to certify that the Occupational Health and Safety Management System of

**JCBENERGY**

**JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY**  
 CALLE DE TRESPADERNE, NUM 7 PLANTA 3, PUERTA C 28042 MADRID - (MADRID), SPAIN

is in accordance with the requirements of the following standard

**ISO 45001:2018**  
 (Occupational Health and Safety Management System)

**SCOPE**

MANUFACTURING, SALES AND SERVICE OF GENERATOR AND GENERATOR COMPLEMENTS, WATER PUMP, FORKLIFT, UPS, REGULATOR, CONVERTERS, SHUTTER POWER SUPPLIES  
 (IAF Code: 18,19)

Certificate Number: 251622813424

Initial Registration Date: 25-Oct-2023  
 1<sup>st</sup> Surveillance Date: 25-Sep-2024  
 2<sup>nd</sup> Surveillance Date: 25-Sep-2025  
 Certificate Expiry Date: 24-Oct-2028

To verify certificate, visit at:  
[www.arscert.com](http://www.arscert.com)  
[info@arscert.com](mailto:info@arscert.com)  
<https://www.iafcertsearch.org/>

Issued by ARS Assessment Private Limited  
  
 Managing Director



IAF Address: 471, North Centre Dr, STE 202, Norfolk, VA 23502, United States of America  
 This certificate is issued in accordance with the requirements of the standard as published by the International Organization for Standardization (ISO). The certificate holder is not responsible for the accuracy of the information provided in this certificate. The certificate holder is not responsible for the accuracy of the information provided in this certificate. The certificate holder is not responsible for the accuracy of the information provided in this certificate.

**CERTIFICATE OF REGISTRATION** 

This is to certify that the Management System of

**JCBENERGY**

**JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY**  
 CALLE DE TRESPADERNE, NUM 7 PLANTA 3, PUERTA C 28042 MADRID - (MADRID), SPAIN

is in accordance with the requirements of the following standard

**ISO 50001:2018**  
 (Energy Management System)

**SCOPE OF CERTIFICATION**

MANUFACTURING, SALES AND SERVICE OF GENERATOR AND GENERATOR COMPLEMENTS, WATER PUMP, FORKLIFT, UPS, REGULATOR, CONVERTERS, SHUTTER POWER SUPPLIES

Certificate Number: QCAS-JCB-23-05158814

Initial Certification Date: 25 Oct 2023      Date of Expiry: 24 Oct 2028  
 1st Surveillance Date: 25 Sep 2024      2nd Surveillance Date: 25 Sep 2025

Verify the Certificate: <https://gaafs.us/site/search/>

Issued by QCAS Certifications Inc.  
  
 Managing Director

QCAS Address: 10000, Regency Center, 10000, Regency Center, D.C. 20002  
 This certificate is issued in accordance with the requirements of the standard as published by the International Organization for Standardization (ISO). The certificate holder is not responsible for the accuracy of the information provided in this certificate. The certificate holder is not responsible for the accuracy of the information provided in this certificate. The certificate holder is not responsible for the accuracy of the information provided in this certificate.



# JCB Energy Electric Power Industry S.L.

HAS OUR TOTAL SUPPORT

We are pleased to certify that this company, with its registered office (address as below), is fully authorized as an Original Equipment Manufacturer partner to incorporate Mecc Alte AC Generators when selling and distributing generating sets.

Mecc Alte also certifies that its products sold to this company are fully covered by the Mecc Alte Warranty.

Mecc Alte provides this company access to its extensive product knowledge in order to incorporate Mecc Alte AC Generators when selling and distributing generating sets.

World class alternators 1-5000kVA

APPROVED MANUFACTURER

Rafael Muñoz

CERTIFICADO MANUFACTURER

VALIDADURA 29 December 2023

EDIFICIO ADDRESS: C/VA DE TRIENPADERNE, 7, P.O. 28042, MADRID, SPAIN



POWER FROM WITHIN



GCR CERT

## CERTIFICATE



### JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY

CALLE DE TRIENPADERNE, NUM 7 PLANTA 3, PUERTA C 28042 MADRID - (MADRID), SPAIN

In recognition of the organization's Management System which complies with

#### GDP

The scope of activities covered by this certificate is defined below:

MANUFACTURING, SALES AND SERVICE OF GENERATOR AND GENERATOR COMPLEMENTS, WATER PUMP, FORKLIFT, UPS, REGULATOR, CONVERTERS, SHUTTER POWER SUPPLIES.

Certificate Number : GCR CERT-41.2023.3586  
Certificate Issue Date : 01.11.2023  
Certificate Validity : 31.10.2024

Abimanyu Gaurav  
Abimanyu Gaurav  
Approval



For additional information, please contact the GCR CERT office at the address provided in the certificate or by email: gcr.cert@meccalte.com



GCR CERT

## CERTIFICATE



### JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY

CALLE DE TRIENPADERNE, NUM 7 PLANTA 3, PUERTA C 28042 MADRID - (MADRID), SPAIN

In recognition of the organization's Management System which complies with

#### GHP

The scope of activities covered by this certificate is defined below:

MANUFACTURING, SALES AND SERVICE OF GENERATOR AND GENERATOR COMPLEMENTS, WATER PUMP, FORKLIFT, UPS, REGULATOR, CONVERTERS, SHUTTER POWER SUPPLIES.

Certificate Number : GCR CERT-41.2023.3587  
Certificate Issue Date : 01.11.2023  
Certificate Validity : 31.10.2024

Abimanyu Gaurav  
Abimanyu Gaurav  
Approval



For additional information, please contact the GCR CERT office at the address provided in the certificate or by email: gcr.cert@meccalte.com



GCR CERT

## CERTIFICATE



### JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY

CALLE DE TRIENPADERNE, NUM 7 PLANTA 3, PUERTA C 28042 MADRID - (MADRID), SPAIN

In recognition of the organization's Management System which complies with

#### ISO 22716:2013:GMP GOOD MANUFACTURING PRACTICES

The scope of activities covered by this certificate is defined below:

MANUFACTURING, SALES AND SERVICE OF GENERATOR AND GENERATOR COMPLEMENTS, WATER PUMP, FORKLIFT, UPS, REGULATOR, CONVERTERS, SHUTTER POWER SUPPLIES.

Certificate Number : GCR CERT-41.2023.3585  
Certificate Issue Date : 01.11.2023  
Certificate Validity : 31.10.2024

Abimanyu Gaurav  
Abimanyu Gaurav  
Approval



For additional information, please contact the GCR CERT office at the address provided in the certificate or by email: gcr.cert@meccalte.com



GCR CERT

## CERTIFICATE

### HEALTHY & SAFE WORKPLACE CERTIFICATE

### JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY

CALLE DE TRIENPADERNE, NUM 7 PLANTA 3, PUERTA C 28042 MADRID - (MADRID), SPAIN

It has been authorized to obtain a Healthy and Safe Workplace Certificate by fulfilling the requirements for COVID-19 measures, within the physical conditions of the business with in the scope of the Healthy and Safe Workplace Certificate program.

FACTORIES - PRODUCTION LOCATIONS:  
ELECTRICAL AND ELECTRONICS INDUSTRY

Certificate Number : GCR CERT-41.2023.3600  
Certificate Issue Date : 01.11.2023  
Certificate Validity : 06.11.2024

Abimanyu Gaurav  
Abimanyu Gaurav  
Approval



For additional information, please contact the GCR CERT office at the address provided in the certificate or by email: gcr.cert@meccalte.com



GCR CERT

## CERTIFICATE



### JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY

CALLE DE TRIENPADERNE, NUM 7 PLANTA 3, PUERTA C 28042 MADRID - (MADRID), SPAIN

In recognition of the organization's Management System which complies with

#### ISO 10002:2018

The scope of activities covered by this certificate is defined below:

MANUFACTURING, SALES AND SERVICE OF GENERATOR AND GENERATOR COMPLEMENTS, WATER PUMP, FORKLIFT, UPS, REGULATOR, CONVERTERS, SHUTTER POWER SUPPLIES.

Certificate Number : GCR CERT-41.2023.3525  
Certificate Issue Date : 25.10.2023  
Certificate Validity : 24.10.2024

Abimanyu Gaurav  
Abimanyu Gaurav  
Approval



For additional information, please contact the GCR CERT office at the address provided in the certificate or by email: gcr.cert@meccalte.com





[www.jcbenergy.es](http://www.jcbenergy.es)